


Einschaltverhalten von 24kVA Drehstromtrafo, primär im Stern geschaltet mit angeschl. MP, mit 1/3 Ohmischer Last mit TSRD sanft eingeschaltet.

Es fließt nur der Nennstrom



Triggeraufzeichnung Nr. 2
 Datum : 19.03.97 Zeit : 10:09:49
 Kanal : 1 Abtastrate : 100µs
 Messbereich : 4.978 V Gesamt : 5500
 Vorgeschichte : 500 Nachgeschichte : 5000
 Pos. X : -24.4ms Pos. Y : 0.080 V 0.002 V 0.071 V 11.7 V 6.7 V 10.1

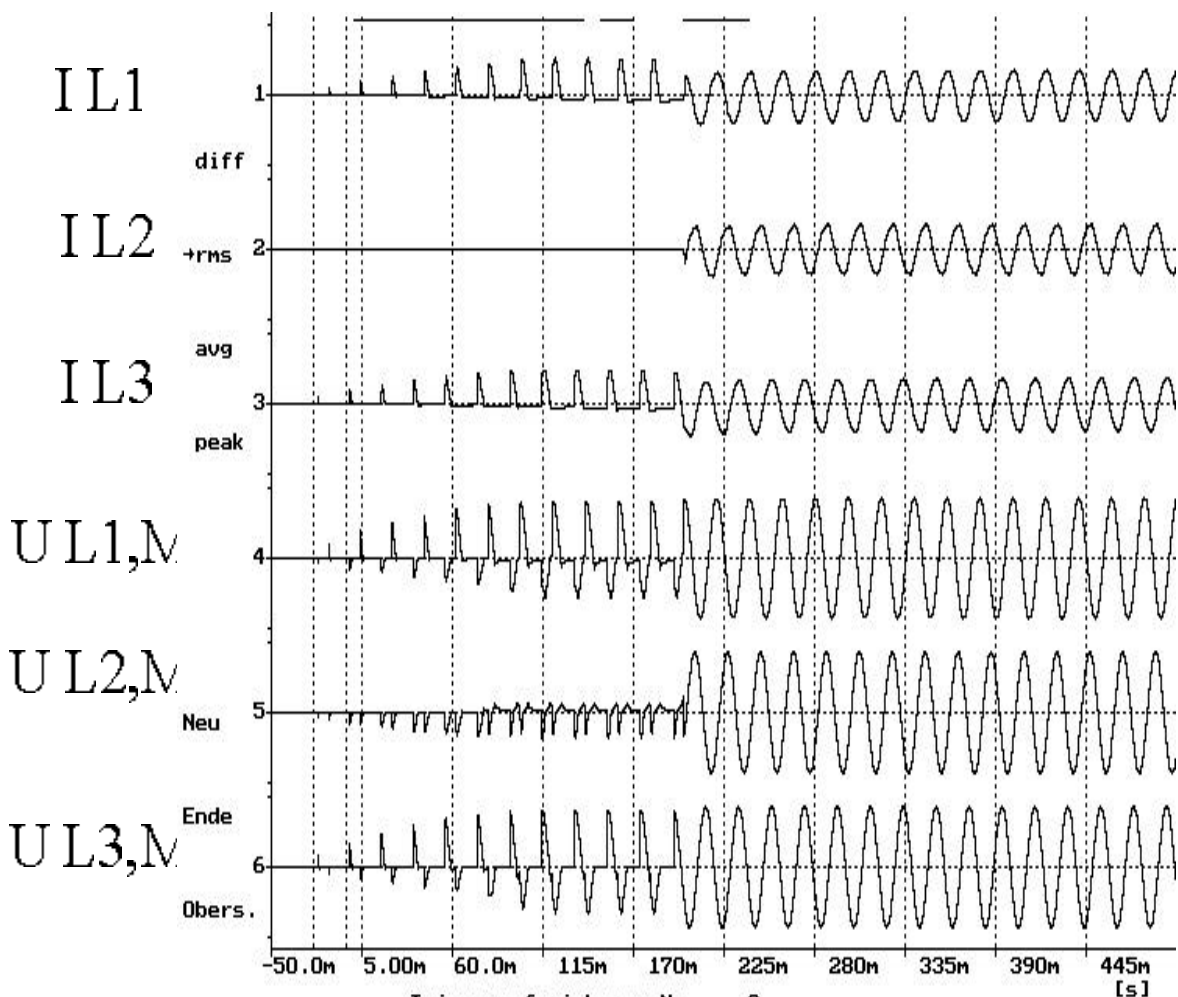

gemessen v. Emeko Ing. Büro Freiburg

Ismetb02.cdr